



## Luftdurchlass-Systeme – Industrieanwendung Industrie-Luftauslass Typ DLD, für Kühl- und Heizbetrieb



*DLD mit Düsenverkleidung*



*DLD mit Düse, ohne Düsenverkleidung  
Beispiel: Industriehalle*

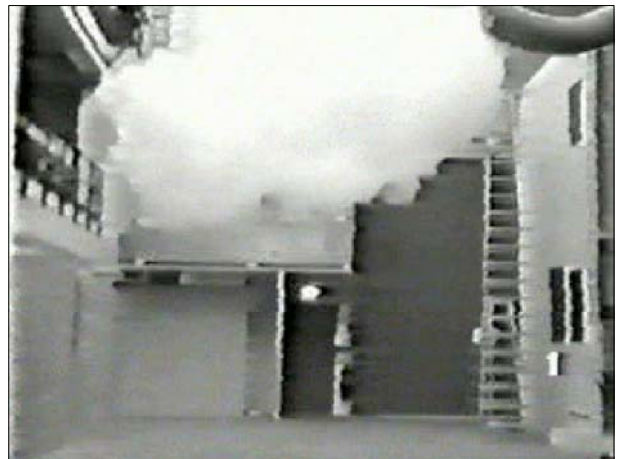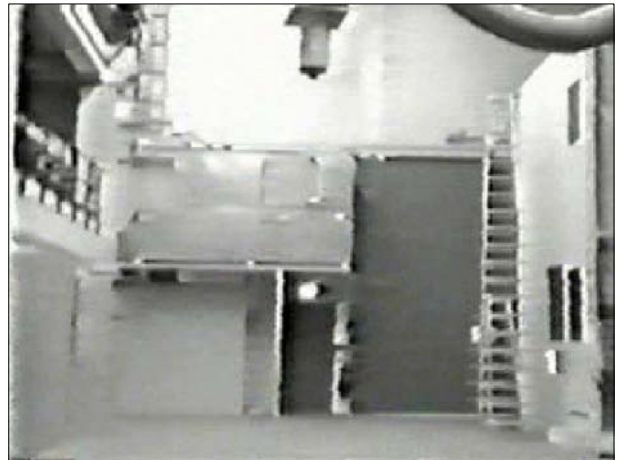

*Einstellung Kühlen = Verdrängungsströmung*

*Bei der Einstellung Heizen wird die Düse geöffnet und die Luft mit erhöhtem Impuls nach unten geblasen.*